

ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓

เดือน ๗ ก.ศ ตอนที่ ๔

ราชกิจจานุเบkaชา

๑ มกราคม ๒๕๐๐

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดคงตู้ข้าวภูมิภาคเพื่อ สำรองเพื่อ
จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในคำบัญชีเพื่อ
สำรองเพื่อ จังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นตู้ข้าวภูมิภาค

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แต่มาตรา ๕ แห่ง^๕
พระราชบัญญัติตู้ข้าวภูมิภาค พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย จึงประกาศจัดคงตู้ข้าวภูมิภาค ให้เรียกว่า “ตู้ข้าวภูมิภาค
เพื่อ จังหวัดอุดรธานี” และกำหนดเชกไว้คงค้างไปนั้น

ด้านเหนือ ดังແທหักเขตที่ ๑ ขึ้นทางอยุธยาท่ออยุธยา จากฟาก
ตะวันตกของทางไปบ้านตัวร่างคอมไปทางทิศตะวันตก ๒๕๐ เมตร และ^๖
อยุธยาห่างจากฝั่งเหนือของด่าน้ำเพียงไปทางทิศเหนือ ๒๕๐ เมตร

จากหักเขตที่ ๑ เป็นเส้นคงจำกับทางไปบ้านตัวร่างคอม ไปทาง
ทิศตะวันออกเป็นระยะ ๗๕๐ เมตร ขึ้นเป็นหักเขตที่ ๒

ด้านตะวันออก จากหักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก
เดียงได้ ถึงฟากเหนือของทางไปคำบ้านเหล่า ครองทับบรรจบกับฝั่ง
ตะวันออกของด่าน้ำเพียง ขึ้นเป็นหักเขตที่ ๓

จากหักเขตที่ ๓ เป็นเส้นคงจำกับทางไปคำบ้านเหล่า ไปทาง
ทิศใต้ ถึงดุกซังอยุธยาห่างจากฟากใต้ของทางไปคำบ้านตุ่มเต้า ไปทางทิศใต้
๒๐๐ เมตร ขึ้นเป็นหักเขตที่ ๔

ฉบับพิเศษ หน้า ๕๔

ເລີ່ມ ၁၄ ຕອນທີ ๖

ຮາສົກຈານບໍາເຫດ

၅) ມកຣາຄນ ၂၅၀၀

ຕ້ານໄດ້ ຈາກຫດກເຂົດທີ ๕ ເປັນເຕັ້ນຂ້ານກັບທາງໄປຕຳບດສຸມເສົາ
ແຕະທາງຫດວັງສ່າຍ ອຸດຮ — ເພິ່ງ ໄປທາງທີ່ຕະວັນຕົກ ດົງຜົງຕະວັນອອກ
ຂອງຫວຽນໜ້າເຖິງ ຊຶ່ງເປັນຫດກເຂົດທີ ๕

ຕ້ານຕະວັນຕົກ ຈາກຫດກເຂົດທີ ๕ ເຕັ້ນຄາມຜົງຕະວັນອອກຂອງຫວຽນ
ໜ້າເຖິງໄປທາງທີ່ເໜີອັດຈຸກຊັງອູ້ໜ້າທີ່ຈາກຝາກເໜີອັດຈຸກຂອງທາງຫດວັງສ່າຍ
ອຸດຮ — ເພິ່ງ ໄປທາງທີ່ເໜີອັດຈຸກ ၂၀၀ ເມຄຣ ຊຶ່ງເປັນຫດກເຂົດທີ ၆

ຈາກຫດກເຂົດທີ ၆ ເປັນເຕັ້ນຂ້ານກັບຝາກເໜີອັດຈຸກຂອງທາງຫດວັງສ່າຍ
ອຸດຮ — ເພິ່ງ ໄປທາງທີ່ຕະວັນອອກ ດົງຈຸດທ້ອຍໜ້າທີ່ຈາກຝາກຕະວັນຕົກຂອງ
ທາງໄປນ້ານສ້າງຄອນ ໄປທາງທີ່ຕະວັນຕົກ ၃၀၀ ເມຄຣ ຊຶ່ງເປັນຫດກເຂົດ
ທີ ၇

ຈາກຫດກເຂົດທີ ၇ ເປັນເຕັ້ນຕາງໄປທາງທີ່ເໜີອັດຈຸກຈົນບຽງກັບຫດກ
ເຂົດທີ ၈


ດັ່ງປະກາດໃນແນທທ້າຍປະກາດ

ຕາມເຕັ້ນແນວເຂົດຕົ້ງກຳຫັດໄວ້ໃນປະກາດ ໄທ້ນໍ້າຫດກຍ່ອຍນັກໄວ້
ເຫຼືອແຕ່ຄອງແນວເຂົດຕາມຕົ້ນກວາ.

ປະກາດ ປ. ວັນທີ ၁၀ ຂັນວາຄນ ၂၅၅၅

ອອນພດ ປ. ພິບຸດສົງຄຣາມ

ຮັບສົມນຄວ້າກາງກະທຽບວົງນຫາດໄທ

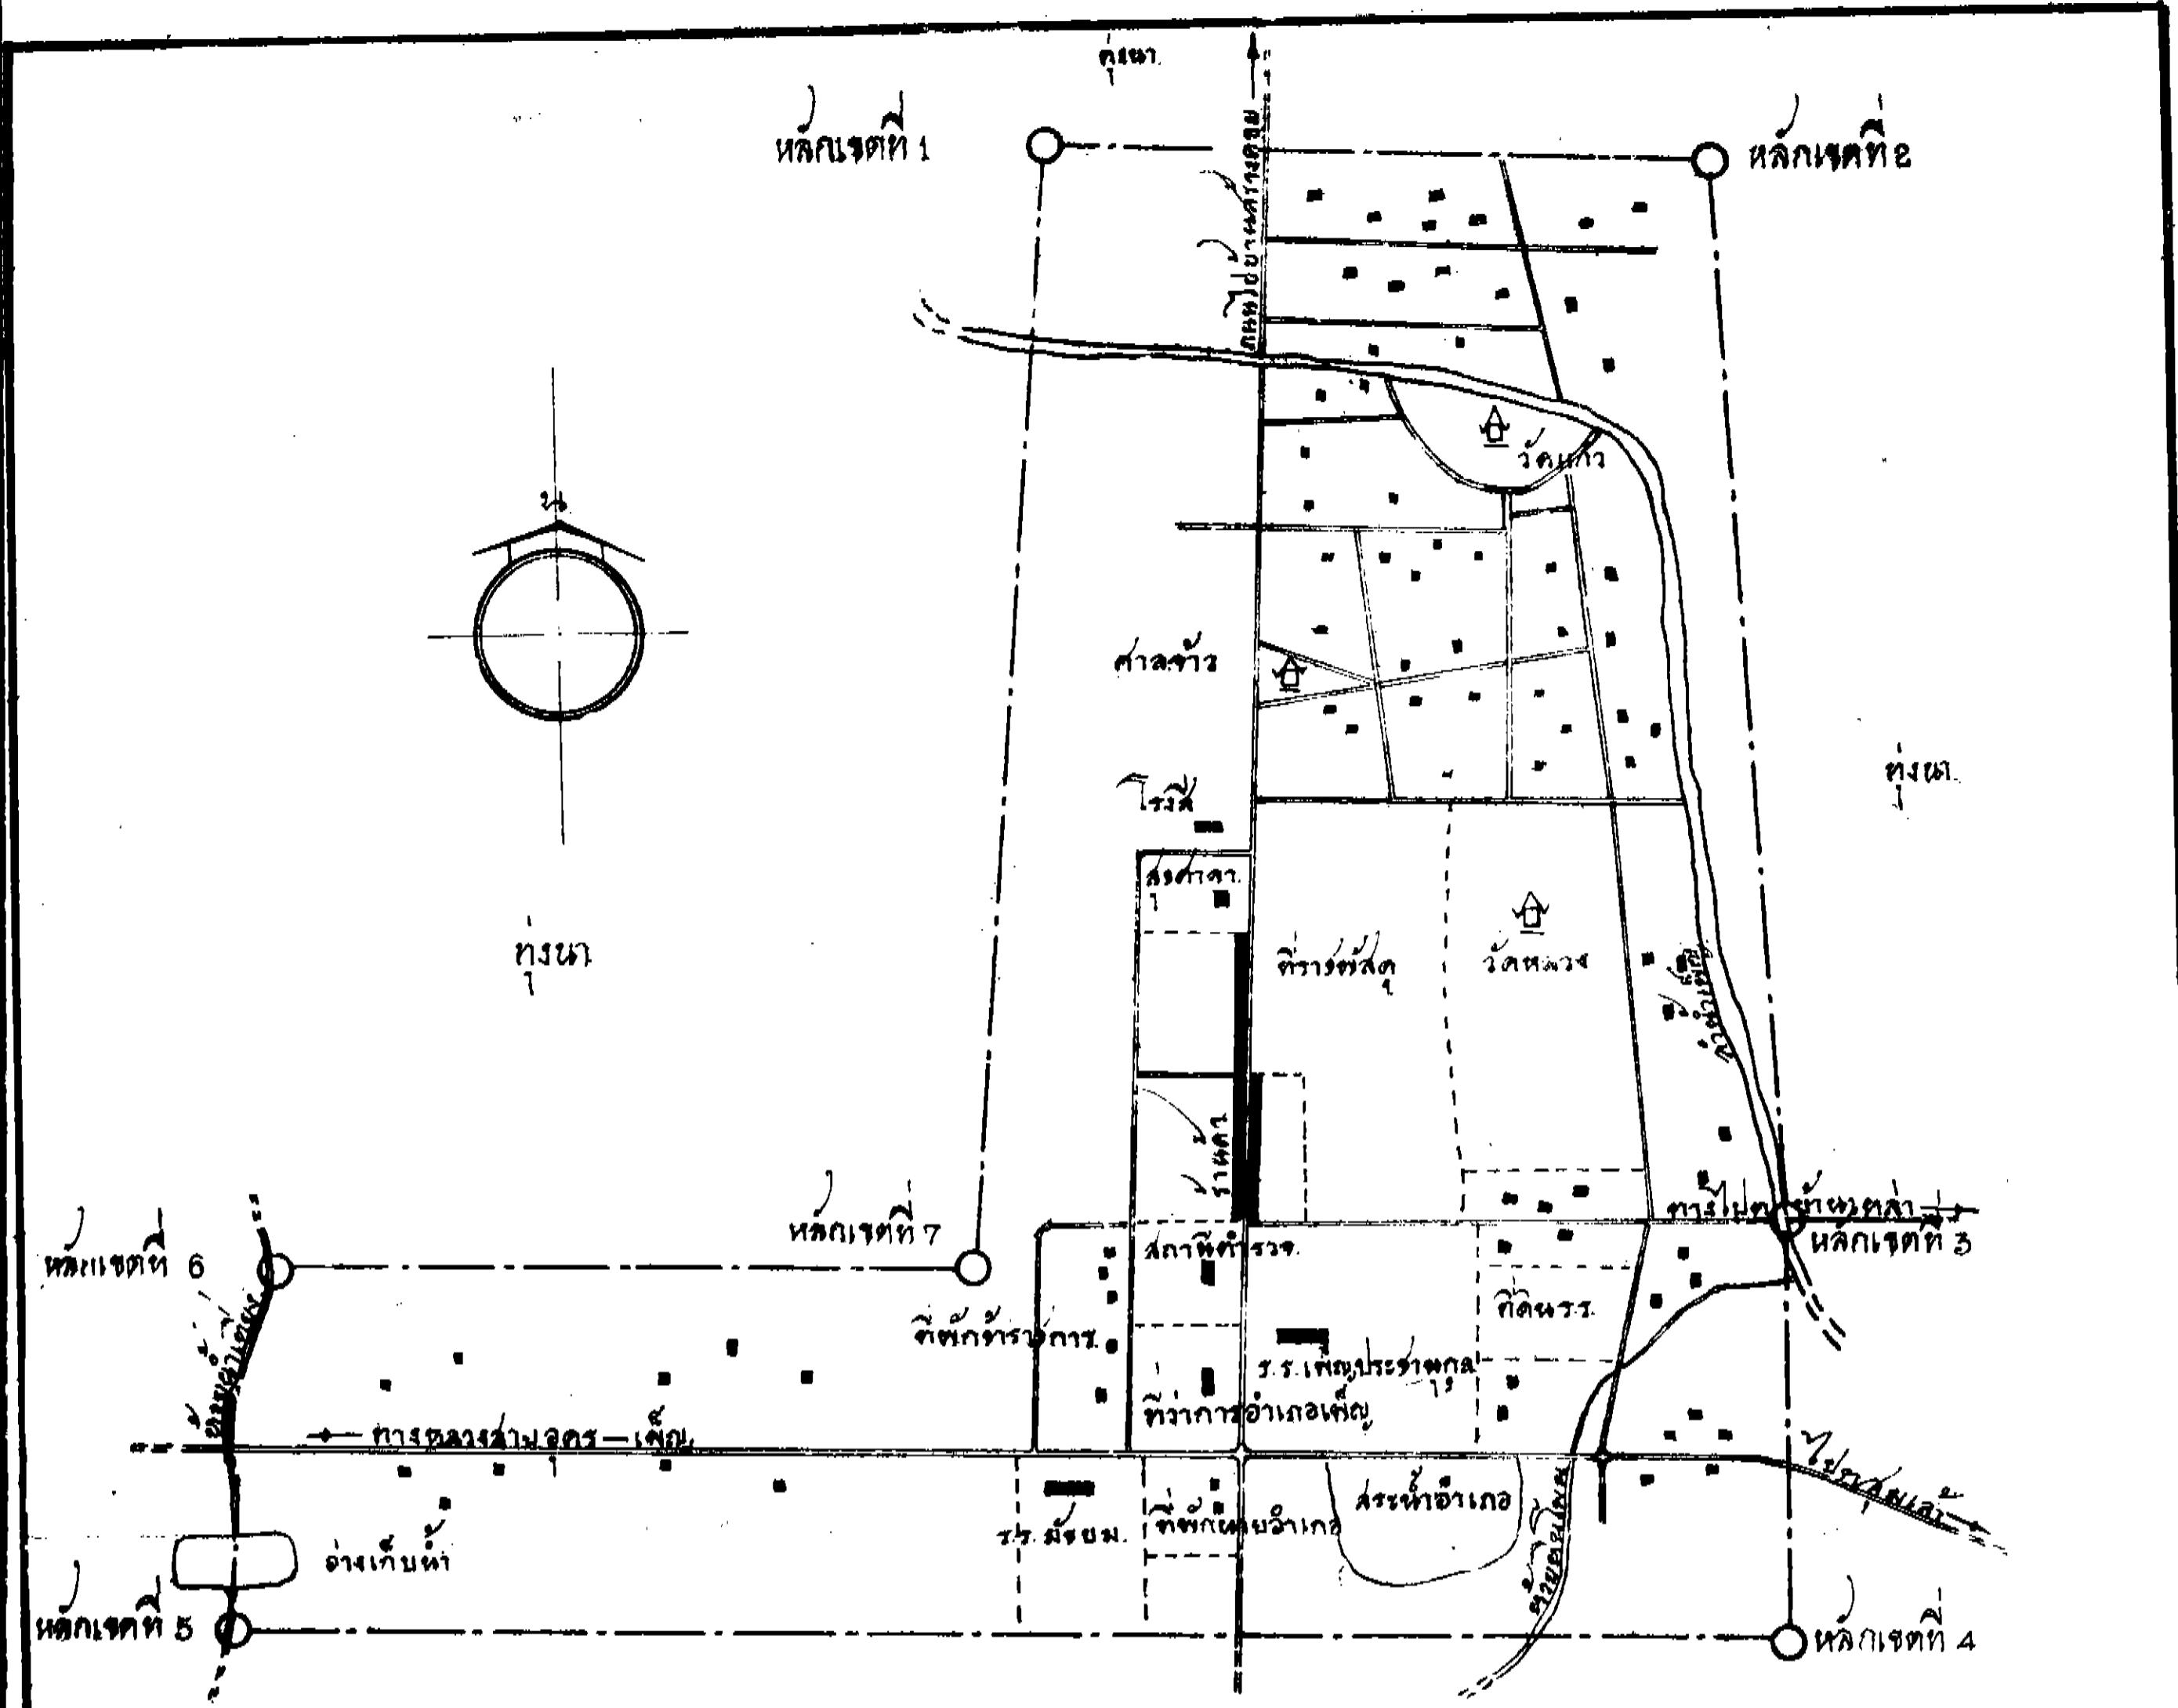

ແຜນທີ່ແສມ່ງເຈຕະສູຖາວິນາລເພື່ອ^၃
ຕຳມະລເພື່ອ, ອຳກາວເພື່ອ, ຈຶ່ງຫວັດວຸກ

W.D. 2 A 99.

ການກວດສົງເລີດ 1:10,000
0 100 200 300 400 500 ລ່າວ

ପର୍ମାଣୁମାତ୍ର

๘๙ ————— หลักและสืบทอดทางภาษาไทย